
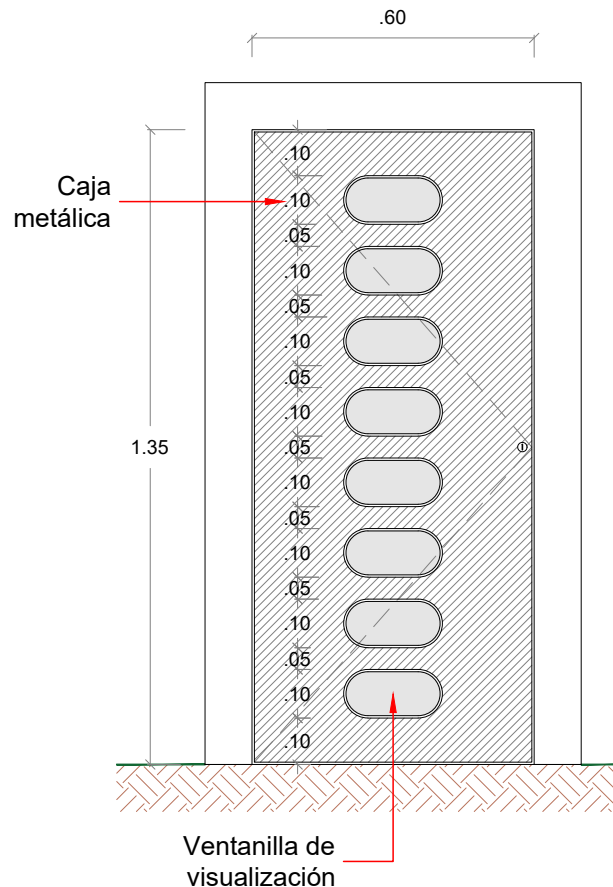


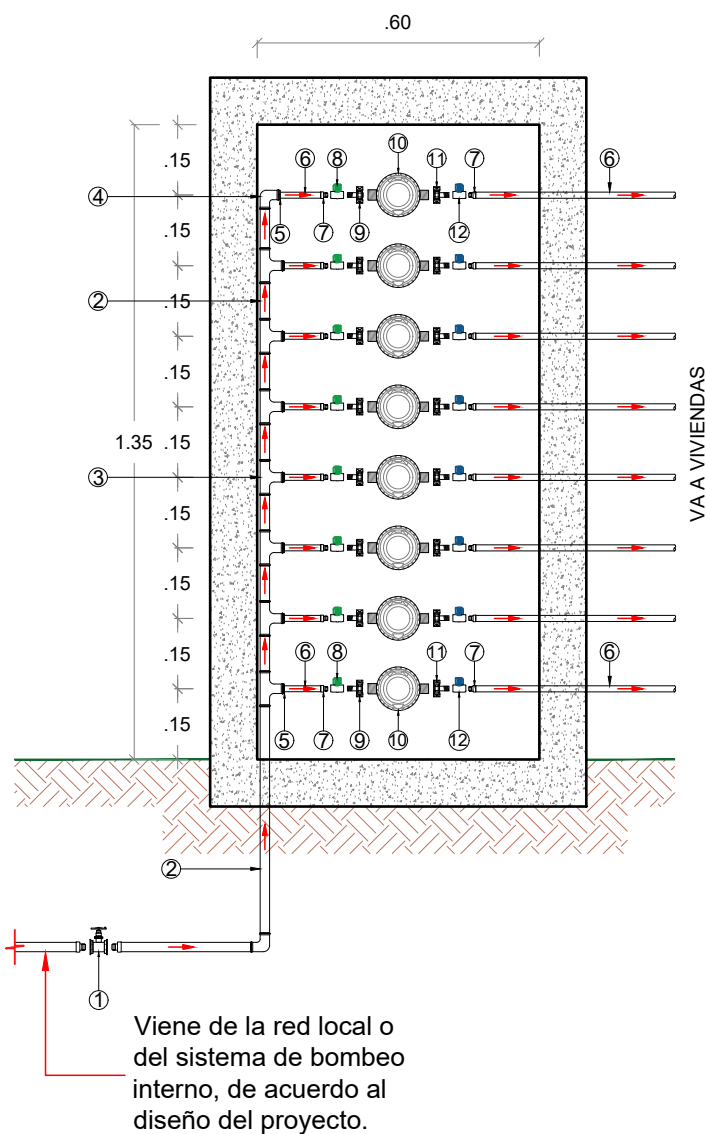

NOTAS PARA MEDIDORES MULTIPLES

La instalación de medidores múltiples domiciliarios deberá realizarse conforme a las especificaciones del diseño aprobado y las normas técnicas de acueducto vigentes definidas por **Centroaguas S.A. E.S.P.** Cada medidor debe contar con su respectiva válvula de corte, estar claramente identificado y permitir el acceso para lectura, mantenimiento y reposición.

En caso de requerirse, la conexión podrá estar asociada a un sistema hidroneumático, siempre que se garantice una presión y caudal adecuados para cada unidad habitacional, según las condiciones hidráulicas del proyecto.

DETALLE MEDIDORES MULTIPLES DOMICILIARIOS

1. VÁLVULA CORTINA NPT (H x H)
2. TUBERÍA PRINCIPAL PVC
3. TEE PVC
4. CODO 90° PVC
5. BUJE PVC
6. TUBERÍA PVC
7. ADAPTADOR PVC MACHO
8. VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE
9. ACOPLE MACHO PARA MEDIDOR
10. MEDIDOR CLASE R315
11. ACOPLE MACHO PARA MEDIDOR NPT + PRECINTO
12. VÁLVULA DE PASO NPT (H x H)

PROYECTÓ:
CENTROAGUAS S.A. ESP

DISEÑO:
PLANEACIÓN DE OBRAS

DIBUJÓ:
CENTROAGUAS S.A. ESP

DETALLES DE ACUEDUCTO

CONTIENE:
DETALLE DE MEDIDORES MULTIPLE

FECHA:
JULIO 2025

ESCALA:
SIN
ESCALA

VERSIÓN:
V-1

CODIGO N°:
AC-015

CentroAguas
calidad de agua, calidad de vida