


DETALLE DE RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA TUBERÍA CON PROFUNDIDADES DE COTA TERRENO A COTA CLAVE $0.30\text{m} < H \leq 0.80\text{m}$

SIN ESCALA

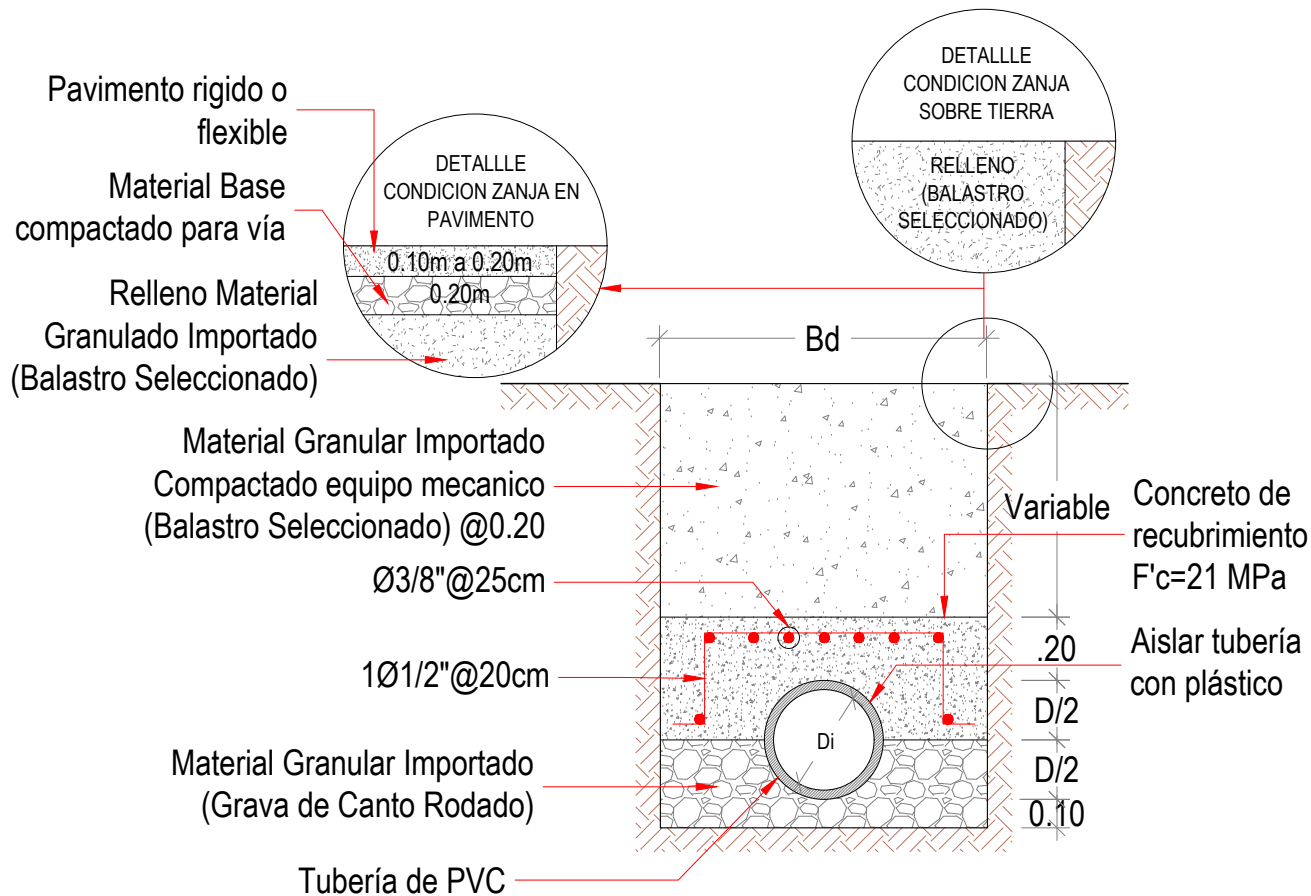

ANCHO DE ZANJA

DIAMETRO NOMINAL (mm)	Bd (m)
160	0.60
200	0.70
250	0.80
315	0.90
355	0.95
400	1.00
450	1.10
500	1.10
24"	1.20
27"	1.30
30"	1.40
33"	1.50
36"	1.60



PROYECTO:
CENTROAGUAS S.A. ESP

DISEÑO:
PLANEACION DE OBRAS

DIBUJÓ:
CENTROAGUAS S.A. ESP

DETALLES DE ALCANTARILLADO

CONTIENE:
DETALLE DE CIMENTACIÓN

ESCALA:

FECHA:
2023

CODIGO N°:
ALC-008